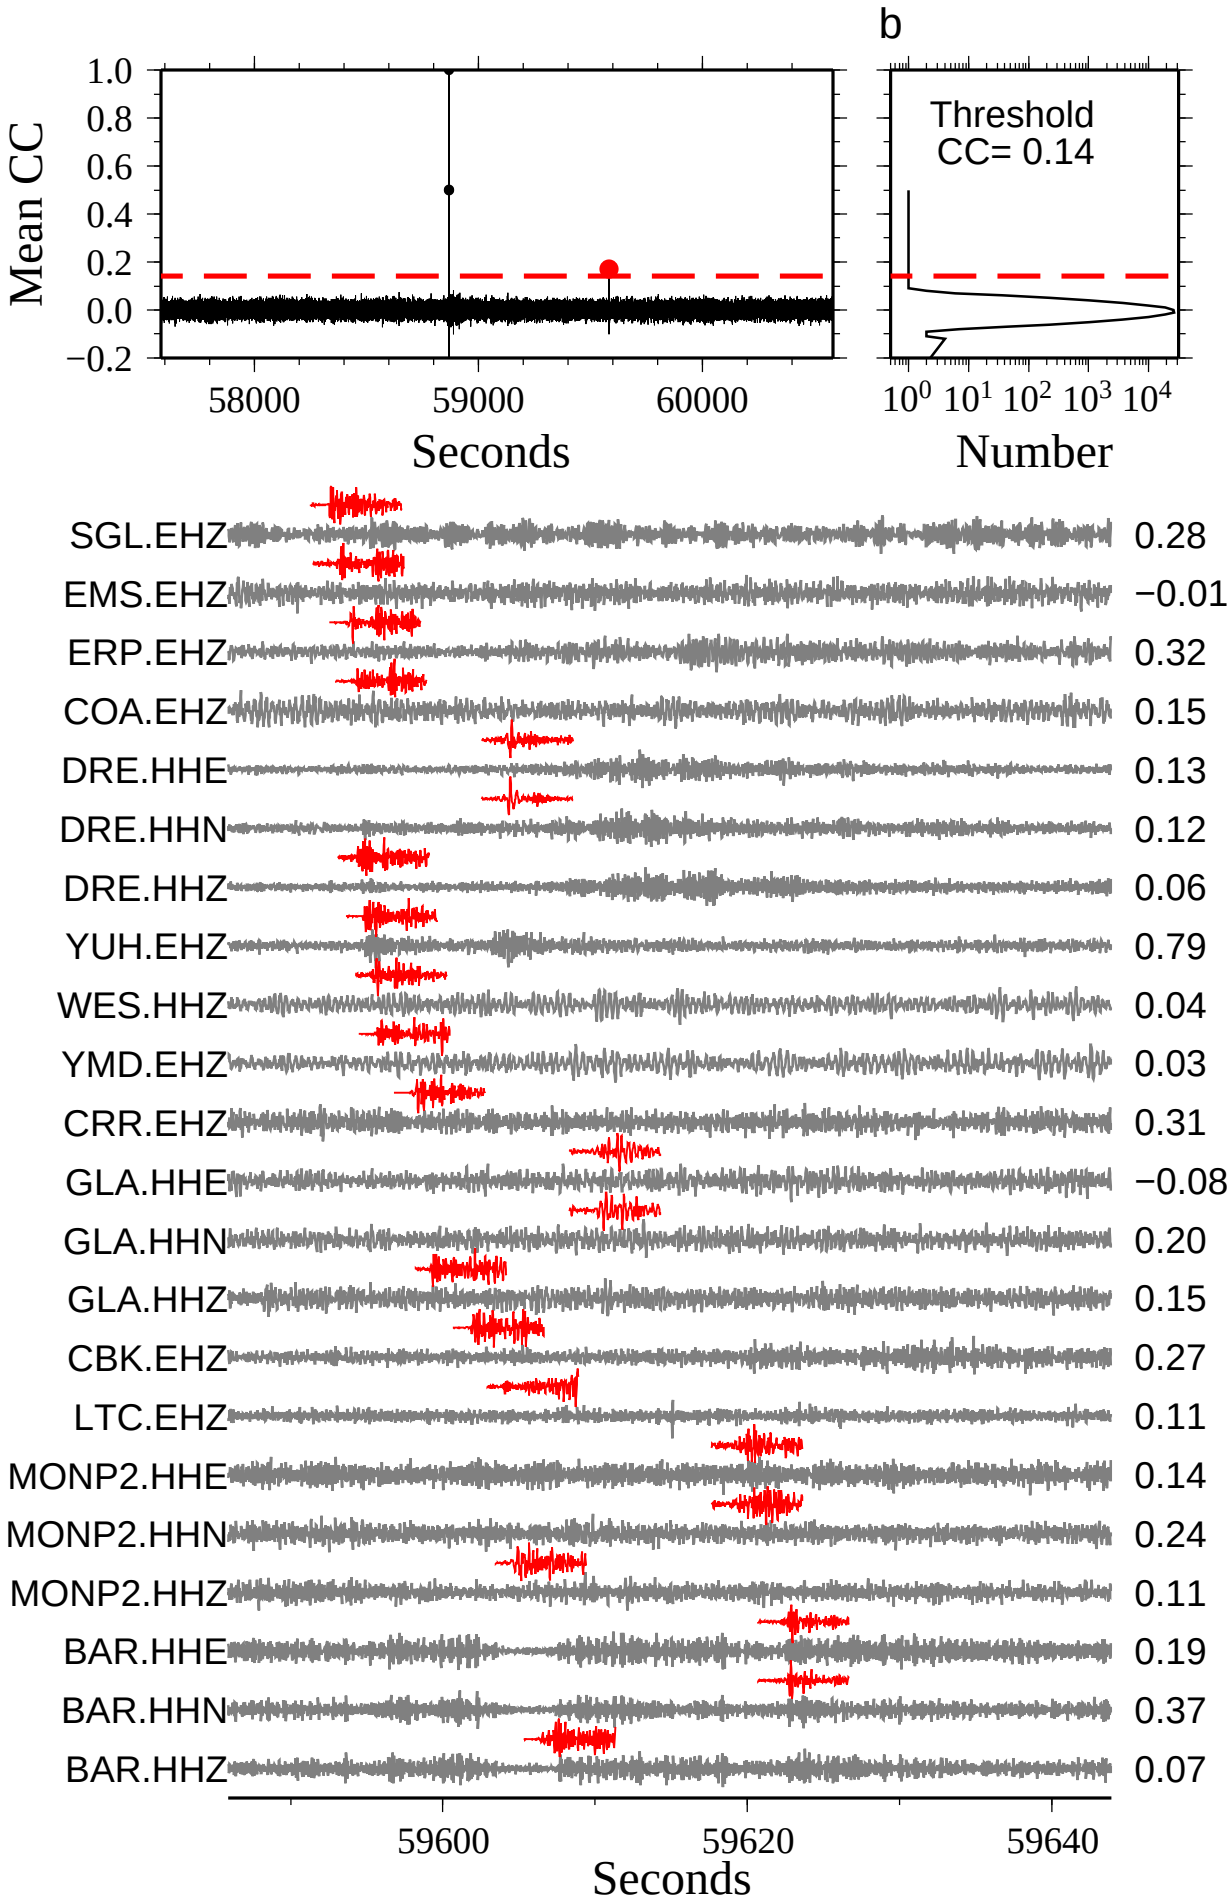
b
Mean CC
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
−0.2
58000
59000
60000
Seconds
Threshold
CC= 0.14
10^0 10^1 10^2 10^3 10^4
Number
SGL.EHZ 0.28
EMS.EHZ −0.01
ERP.EHZ 0.32
COA.EHZ 0.15
DRE.HHE 0.13
DRE.HHN 0.12
DRE.HHZ 0.06
YUH.EHZ 0.79
WES.HHZ 0.04
YMD.EHZ 0.03
CRR.EHZ 0.31
GLA.HHE −0.08
GLA.HHN 0.20
GLA.HHZ 0.15
CBK.EHZ 0.27
LTC.EHZ 0.11
MONP2.HHE 0.14
MONP2.HHN 0.24
MONP2.HHZ 0.11
BAR.HHE 0.19
BAR.HHN 0.37
BAR.HHZ 0.07
59600
59620
59640
Seconds